



### Field Balance Report

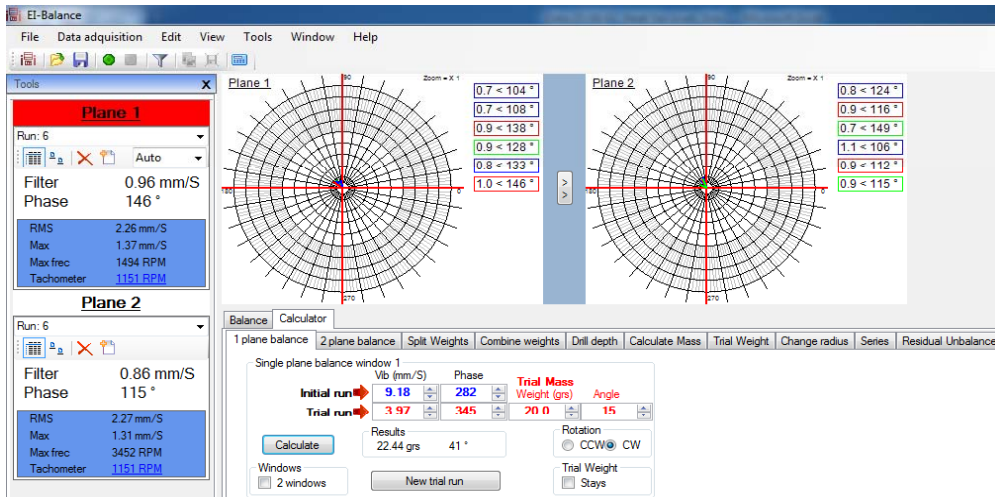

@gotrading 
 GreatOrientalTrading 
 097-3619703  
 1049 ถ.ร่วมธรรม ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

**Balance Data ;** Check and correct vibration ( unbalanced force 1X RPM ) after repair fan.  
 Test run fan and check vibration by EI-Balance V4.21A

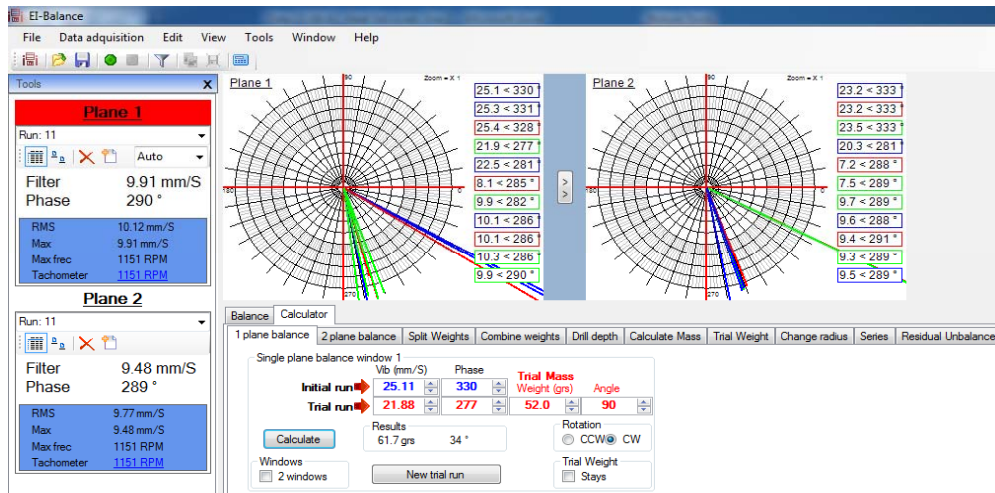


บ. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด

Approved By :

Date :

### Field Balance Report

Work Photo ;

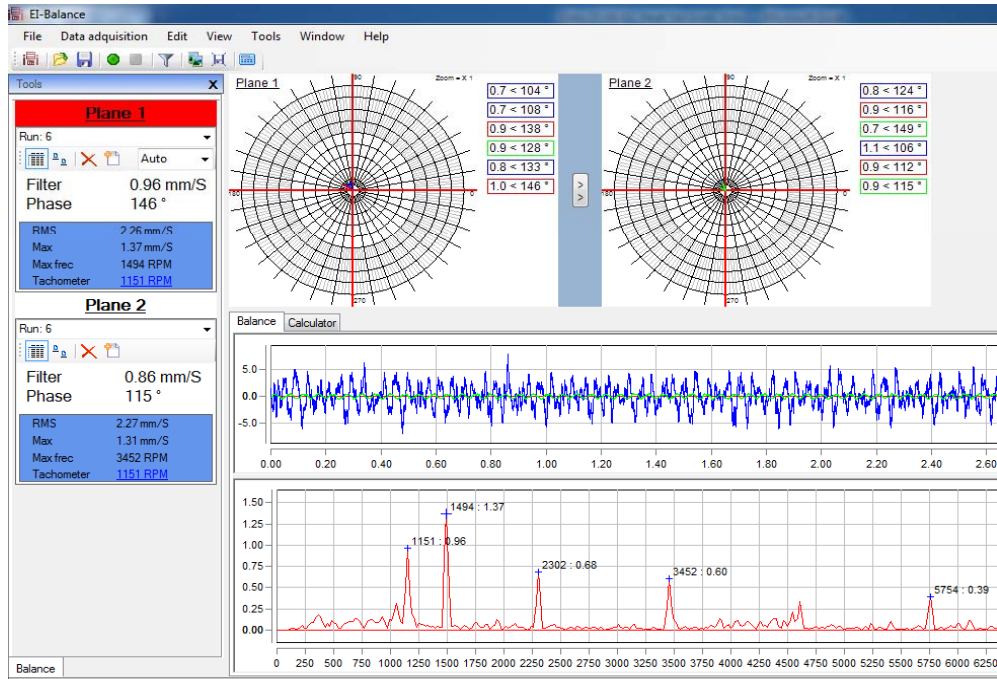

Work Photo ;



**Field Balance @ Operation speed 50 Hz. / 1151 rpm.**

	Plane 1	Plane 2
Initial reading	25.1 mm./sec	23.2 mm./sec
Correction Weight	83 grams	- grams
Final reading	1.0 mm./sec	0.9 mm./sec

**Field Balance @ Operation speed 50 Hz. / 1151 rpm.**

Average vibration reading at Plane 1 ( 1X rpm ) = 0.83 mm./sec.  
 Average vibration reading at Plane 2 ( 1X rpm ) = 0.90 mm./sec.